


RZUT PIWNIC skala 1:100

- 1. Przewody kominiowe nr 35-41, 28-29 są kominami portkowymi
- 2. Rozdzielanie przewodów jest na wysokości stropu sypoz 23,24
- 2a-27 8-12, 8, 6-7 proponuje wykonać rozdzielac na wysokości II piętra ponieważ blok kominowy jest większy niż na strychu
- 3. Przewody od 5 do 44 mają wymiar 40x35cm
- 4. Przewody od 1 do 5 mają wymiar 40x35cm
- 5. Z powodu braku miejsca do kominów nr 14-22 brak jest możliwości sprawdzenia długości przewodów kominowych

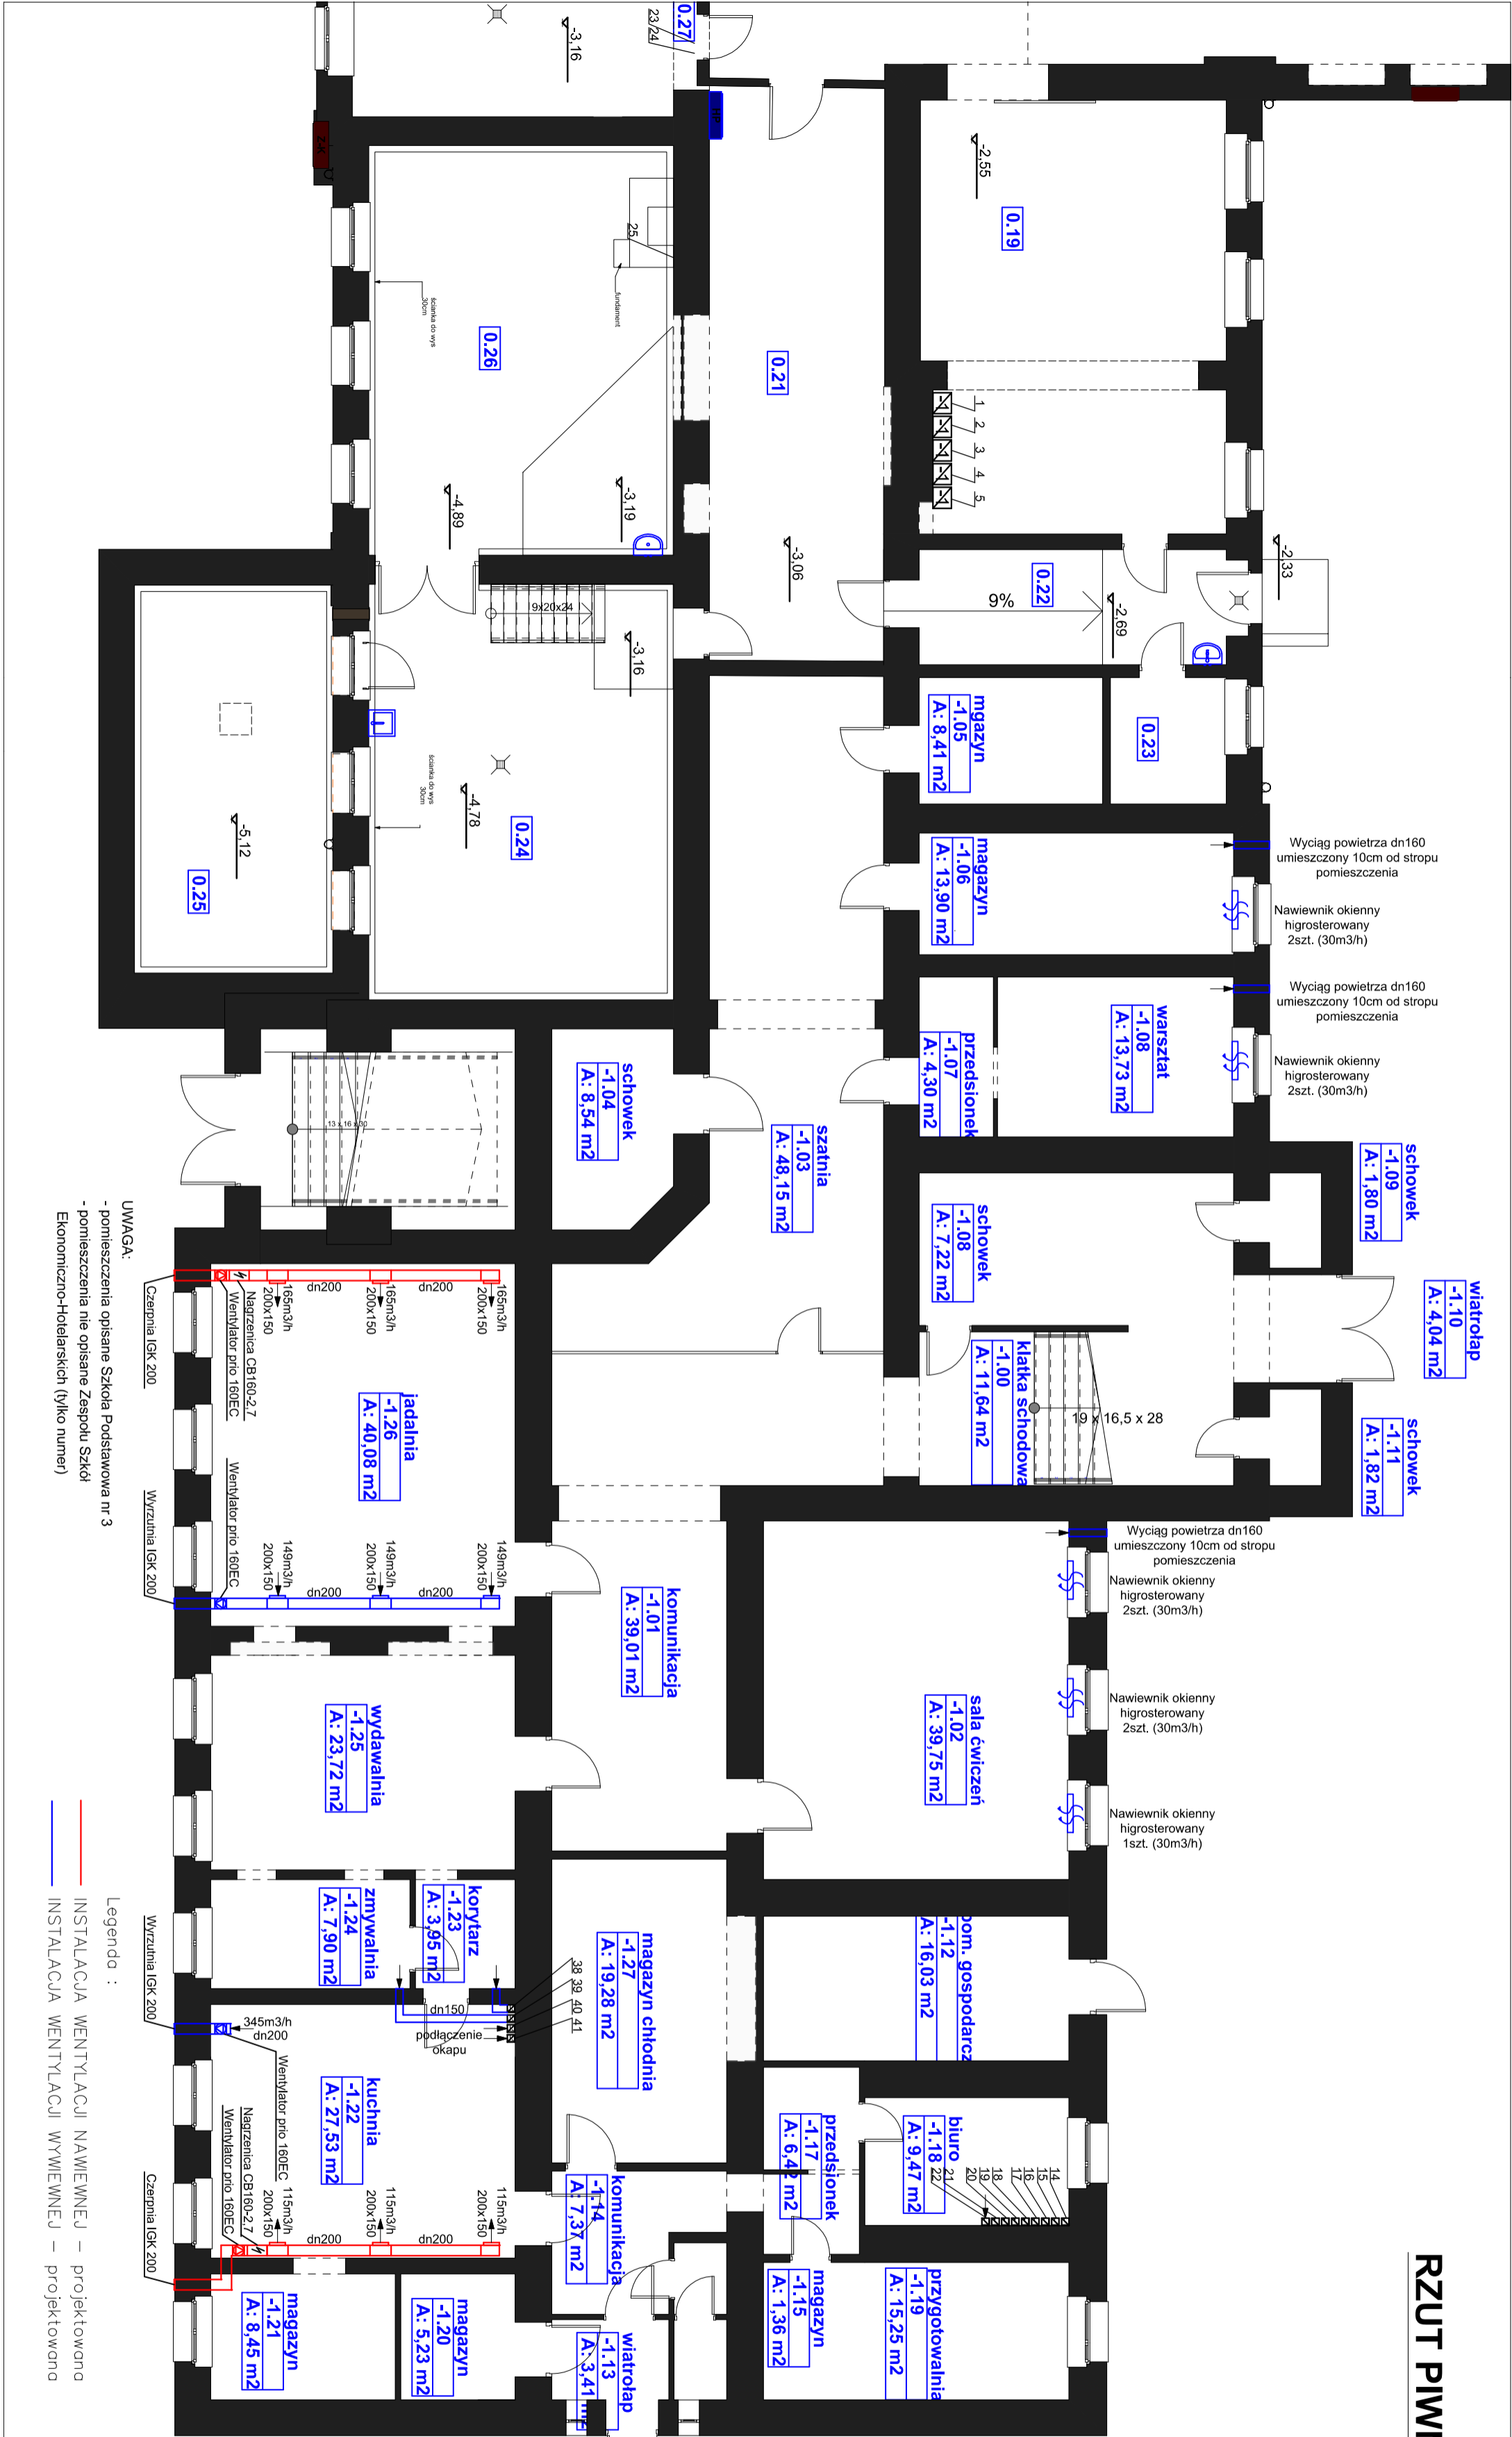

UWAGA:  
- pomieszczenia opisane Szkoła Podstawowa nr 3  
- pomieszczenia nie opisane Zespołu Szkół  
Ekonomiczno-Hotelarskich (tylko numer)

Legenda :  
— instalacja wentylacji nawiewnej — projektowano  
— instalacja wentylacji wywiewnej — projektowano

MASTERTECH II Wojcich Woźniak 78-100 Kobierzeg, ul. Łopuskiego 14/9 tel. +693 022 999 w.woznick@mastertech.info	
TEMAT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR3
ADRES:	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Łopuskiego 15 78-100 Kobierzeg
INWESTOR:	Szkoła Podstawowa nr 3 78-100 Kobierzeg
BRANŻA:	SANITARNIA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mjr inż. Wojciech Woźniak nr upraw. ZAP/0151/PBS/17
OPRACOWANIE:	
SPRAWDZIŁ:	
PRYSUNK:	RZUT PIWNIC - instalacja wentylacji grzewczej i mechanicznej
DATA:	16.07.2019r. SKALA: 1:100
TEN RYSUNEK GŁĘBOKI JEST PRACĄ AUTORSKĄ FIRMY MASTERTECH II Wojsch Woźniak PRACOWNIKI SĄ DO SWOICH OBLAŚCI WŁASNOŚCI	
S01	